30 кВт

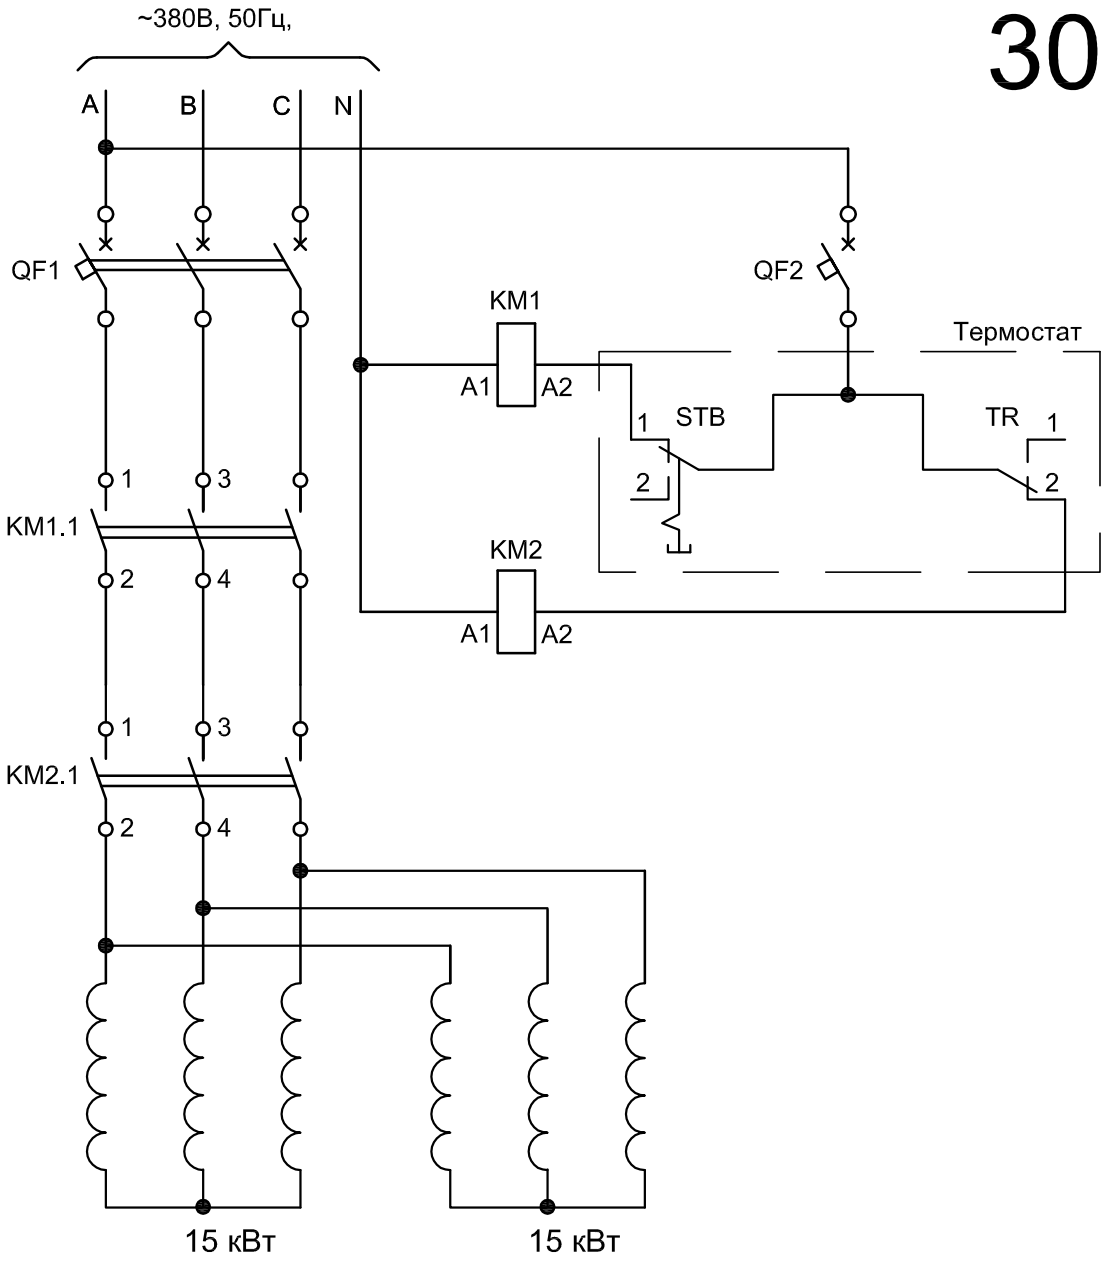

Примечание:
1 Реле TR имеет уставку температуры t°, при достижении которой происходит отключение магнитного пускателя КМ2 и своими контактами размыкает цепь питания ТЭН. При дальнейшем снижении температуры на величину 5° - 8° восстанавливается питание катушки магнитного пускателя КМ 2, через контакты термостата.
2 Реле STB имеет уставку допустимой температуры 90°, при достижении которой происходит отключение магнитного пускателя КМ 1 и своими контактами размыкает цепь питания ТЭН. Дальнейшая работа ТЭН возможна только после ручного снятия сигнала "Авария".

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N.подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Семенов Д. Н.			06.2014

Стадия	Лист	Листов

Схема электрическая, управления ТЭН.

ООО "Дизайн-Мед"